


ZAKŁAD KOMUNALNY  
w HALINOWIE  
05-074 Halinów, ul. 3-go Maja 8  
powiat miński, woj. mazowieckie  
tel. 022 760 40 15, NIP 952-14-72-019

ZK.07111-14/12

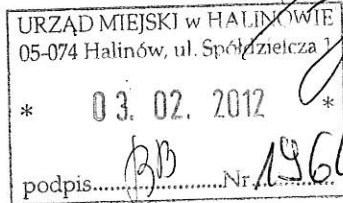

Halinów, dnia 03.02.2012 r.

**Urząd Miejski w Halinowie**  
**Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji**  
**ul. Spółdzielcza 1**  
**05-074 Halinów**

**dotyczy:** określenia warunków wstępnych budowy sieci kanalizacyjnej.

Zakład Komunalny w Halinowie określa warunki wstępne na rozbudowę sieci kanalizacyjnej w dz. o nr ewid. 666/1, 132/17, 132/18 w miejscowościach Halinów i Długa Kościelna.

Aby możliwe było odprowadzanie ścieków z nieruchomości położonych przy dz. o nr ewid. 666/1, 132/17, 132/18, należy dokonać budowy:

- Odcinka sieci kanalizacyjnej o długości około **300 m**  $\phi$  **200 PVC**, który należy poprowadzić od istniejącej sieci kanalizacyjnej  $\phi$  **200 PVC** zlokalizowanej w ulicy Pułaskiego, działka o **nr ewid. 50**. Aby dokonać włączenia należy przebudować istniejącą studnię kanalizacyjną  $\phi$  425 na studnię  $\phi$  1200.

Sieć kanalizacyjną zaprojektować w dz. o nr ewid. 666/1, 132/17, 132/18.

Projektowana sieć kanalizacyjną połączyć z istniejącą siecią kanalizacyjną zlokalizowaną w dz. o nr ewid. 132/18.

Należy wykonać pięć studni kanalizacyjnych  $\phi$  1200 oraz sześć studni kanalizacyjnych  $\phi$  425.

Niniejsze pismo jest informacyjne i nie stanowi warunków technicznych określających projektowanie i budowę sieci.

Zup. Dyrektora  
*Włodzisław Kłoch*  
Kierownik ds. Technicznych i Utrzymywania Ruchu

Opracował:  
inż. Iwona Zaciek  
Referent ds. technicznych  
i gospodarki wodno-ściekowej  
tel. 22 760 40 15



DC PRZEBUDOWY  
OKA Q 1200

94,91

44,25

24,51


60,37

Q.MCC

Q.MCC

Duga Koscielna

Halinow

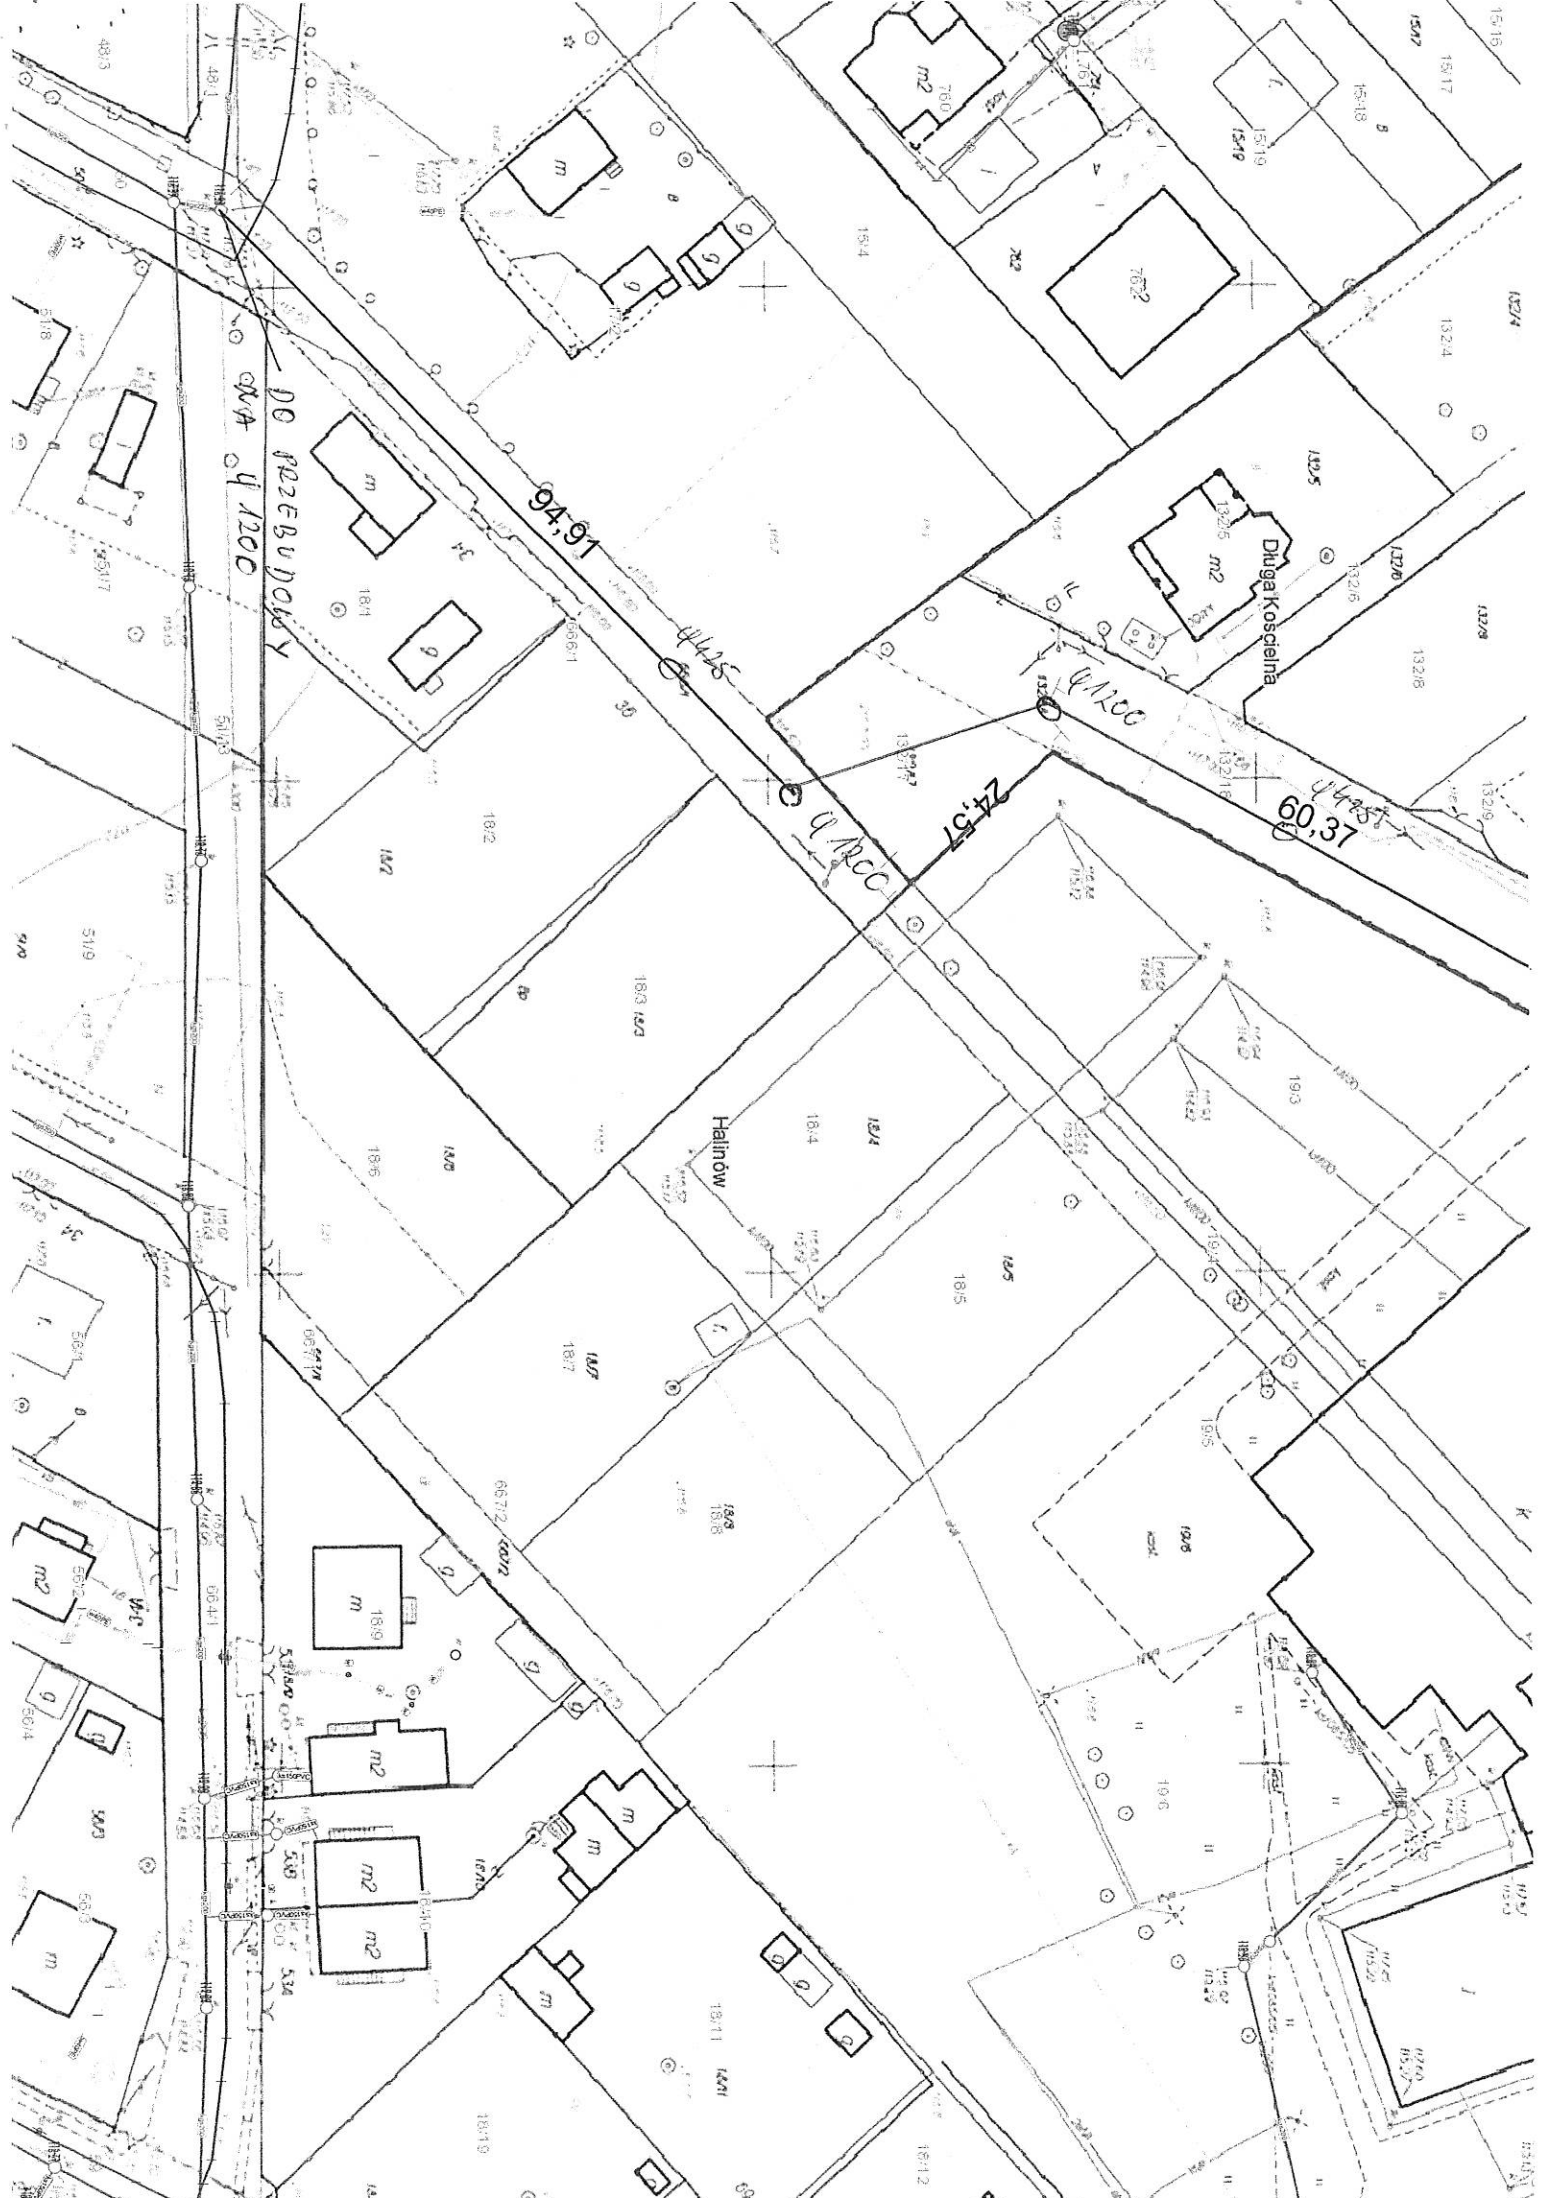

DC PRZEBUDOWY  
OKA Q 1200

94,91

44,25

24,51

60,37

Q.MCC

Q.MCC

Duga Koscielna

Halinow



