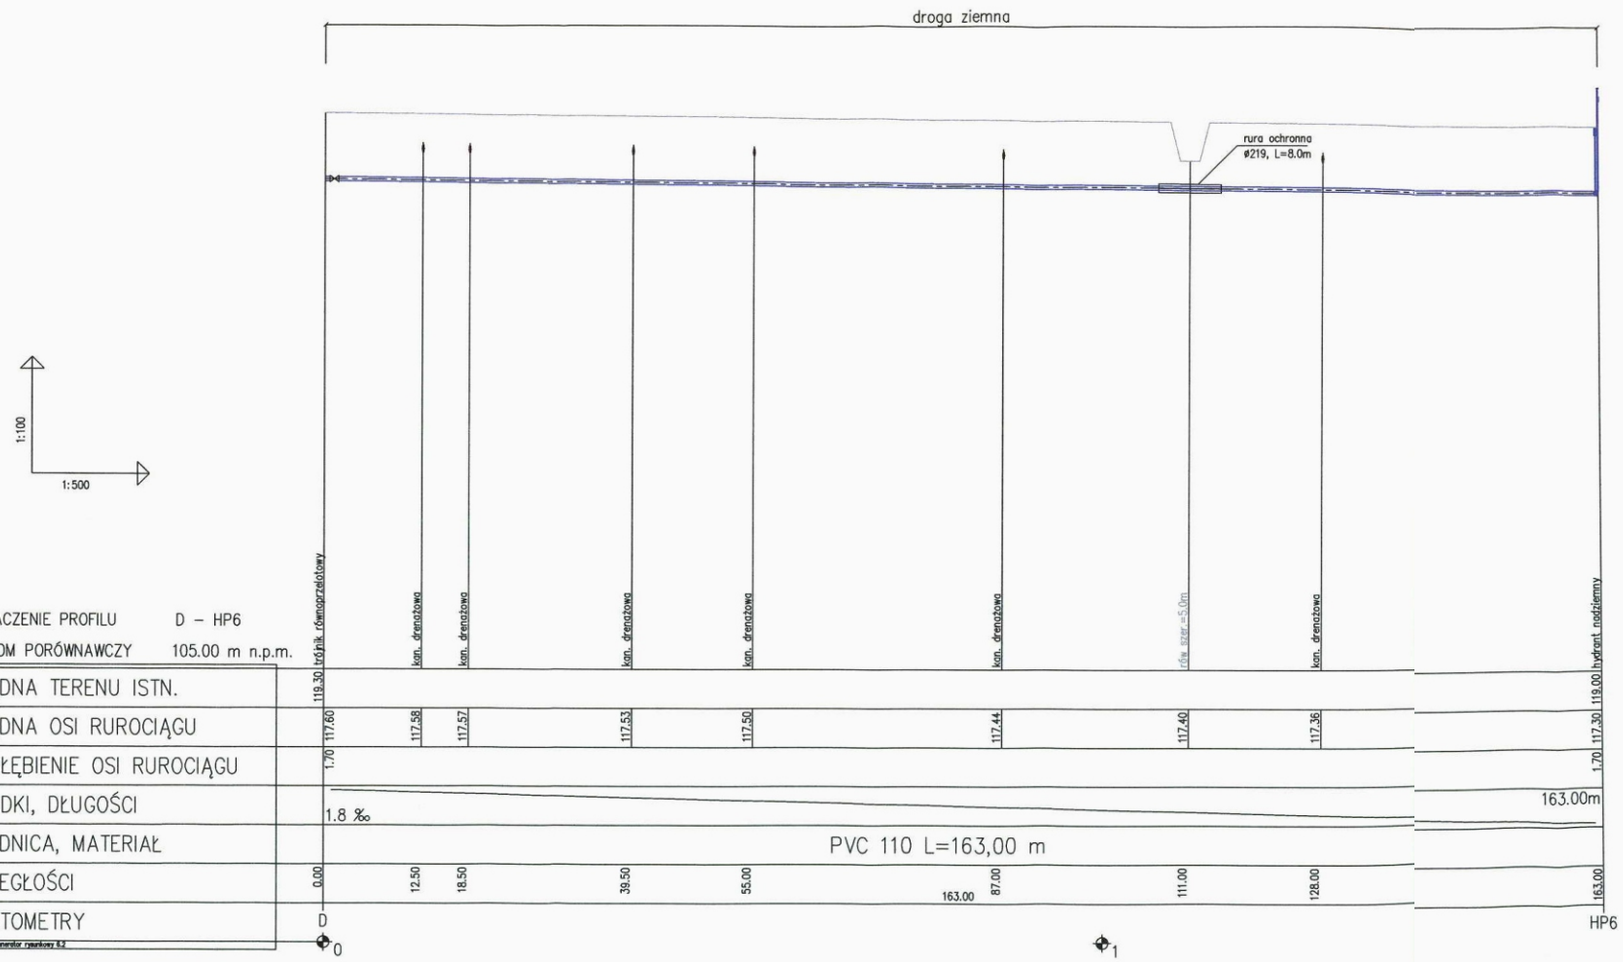

OZNACZENIE PROFILU D – HP6

POZIOM PORÓWNAWCZY 105.00 m n.p.m.

RZĘDNA TERENU ISTN.	119.30
RZĘDNA OSI RUROCIĄGU	117.60 / 117.58 / 117.57 / 117.53 / 117.50 / 117.44 / 117.40 / 117.36 / 118.00 / 117.30
ZAGŁĘBIENIE OSI RUROCIĄGU	1.70 / 1.70
SPADKI, DŁUGOŚCI	1.8 ‰ / 163.00m
ŚREDNICA, MATERIAŁ	PVC 110 L=163,00 m
ODLEGŁOŚCI	0.00 / 12.50 / 18.50 / 39.50 / 55.00 / 163.00 / 87.00 / 111.00 / 128.00 / 163.00
HEKTOMETRY	D … 0 … 1 … HP6

EPI–Grid, Generator rysunkowy 8.2

Sławomir Baran WOD - KAN Garwolin ul. Jagodzińska 40 tel./fax 0...25 682 3423	Inwestor: Urząd Miejski w Halinowie		Stadium: P.B.W.
Projektował: mgr inż. Sławomir Baran BP.4224/69/55/83	Inwestycja: Sieć wodociągowa w Wielgolesie Brzezińskim po północnej stronie peronu P.K.P.		Data: 05.2005
Opracował: mgr inż. Daniel Baran	Nazwa rysunku: Profil podłużny wodociągu		Nr rys: 16/3